

*kręci się pop,  
mefan 4  
16.10.2017  
fr*



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 325-46-71 w.226 fax: /68/ 351-47-96 pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
<b>SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-966/2017/LBŚ z dnia 05.10.2017</b>	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Zlecenie z dnia: 16.01.2017r., ZSOIS.071.2.35.2017 <b>OL-LBŚ.90.25.2017.7</b>
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbki: 26.09.2017
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.90.273a.2017
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze – N.Mielnik, K.Zimna
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	26.09.2017
Data wykonania badania	26.09.2017 – 04.10.2017r

Wyniki badań				
Badany wskaźnik / Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne <sup>1</sup>
		OL – 2371"S"	OL- 2372"S"	
Miejsce pobrania próbki:		Woda w niecce basenowej pływakiej	Woda doprowadzana do pływalni	Woda w niecce basenowej
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,37 ± 0,08	---	max 0,5
Stężenie azotanów PN-82/C-04576.08	W mg/l	10,3 ± 0,4	<0,90	max 20**
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub> (indeks) PN-EN ISO 8467:2001	mg/l	2,40 ± 0,31	3,14 ± 0,41	max 4**

<sup>1</sup> Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

\*\* - wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.

W - Norma wycofana bez zastąpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:


05.10.17 *Asystent*  
mgr inż. Krystyna Tyczka

Zatwierdził  
KIEROWNIK  
Sekcji Badań Środowiskowych  
05.10.17 *data podpisu*  
mgr Monika Mustaf-Rawdani

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania

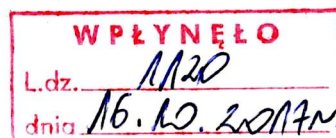

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.