



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna  
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra  
Oddział Laboratoryjny  
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226  
fax: /68/ 351-47-96  
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
**NR OL-198/2017/LBŚ**  
**z dnia 29.03.2017**

Ilość egzemplarzy 2  
Egzemplarz Nr 1  
strona / stron:  
1/1

Nazwa klienta: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra	
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Zlecenie z dnia: 16.01.2017r., ZSOIS.071.2.35.2017 <b>OL-LBŚ.90.25.2017.3</b>
Informacje dotyczące pobierania próbek	Data pobrania próbek: 21.03.2017
	Numer protokołu pobrania: NS-HK.90.71a.2017
	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze – N.Mielnik, I.Malinowska
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbki wody z basenu Basen kąpielowy kryty Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	21.03.2017
Data wykonania badania	21.03.2017 – 28.03.2017r

Wyniki badań					
Badany wskaźnik / Metoda badawcza	Jednostka miary	Nr próbki		Wartości dopuszczalne <sup>1</sup>	
		OL – 628"S"	OL- 629"S"	Woda w niecce basenowej	
Miejsce pobrania próbek:		Woda w niecce basenowej pływakiej	Woda doprowadzana do pływalni		
Mętność PN-EN ISO 7027:2003	NKT NTU	0,17 ± 0,03	---	max 0,5	
Stężenie azotanów PN-82/C-04576.08	W mg/l	17,4 ± 0,7	15,9 ± 0,6	max 20**	
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub> (indeks) PN-EN ISO 8467:2001	mg/l	0,50 ± 0,10	0,61 ± 0,12	max 4**	

<sup>1</sup> Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

\*\* - wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.

NKT – nieaktualne wydanie normy.

W - Norma wycofana bez zastąpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:


29.03.17 Asystent  
mgr inż. Krystyna Tyczało

Zatwierdził  
**ASYSTENT**  
29.03.17r. Malwina Kubów  
data i podpis  
mgr inż. Malwina Kubów

Otrzymują:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (1 egzemplarz)
- a/a

Koniec sprawozdania

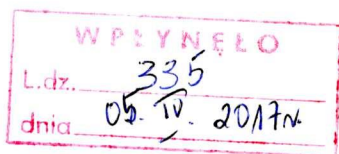

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.